


# Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

84 avenue Jean Jaurès  
Champs sur Marne  
FR-77447 Marne la Vallée Cedex 2  
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82  
Fax : +33 (0)1 60 05 70 37

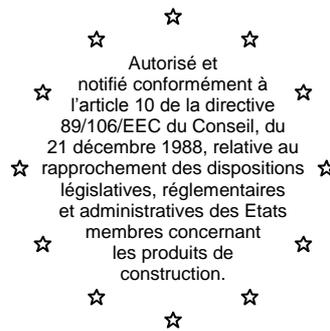

**CSTB**  
le futur en construction

Membre de l'EOTA  
EOTA Member

## Agrément Technique Européen

## ETA-03/0027

(version originale en langue française)

### Nom commercial :

Trade name:

### Titulaire :

Holder of approval:

### Type générique et utilisation prévue du produit de construction :

Generic type and use of construction  
product:

### Validité du : au :

Validity from / to:

### Cette version remplace :

This version replaces :

### Usine de fabrication :

Manufacturing plant:

### StoTherm Classic 1

### Sto AG

Ehrenbachstrasse 1  
D-79780 Stühlingen Weizen

### Système d'isolation thermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé destiné à l'isolation thermique extérieure des murs de bâtiments.

External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on  
expanded polystyrene for the use as external insulation to the walls of  
buildings.

15/06/2013  
14/06/2018

ETA-03/0027 valide du 15/09/2011 au 07/06/2014  
ETA-03/0027 valid from 15/09/2011 to 07/06/2014

### Sto AG

Ehrenbachstrasse 1  
D-79780 Stühlingen Weizen

### Le présent Agrément Technique Européen contient :

This European Technical Approval  
contains:

### 35 pages incluant 4 annexes faisant partie intégrante du document

35 pages including 4 annexes which form an integral part of the  
document



Organisation pour l'Agrément Technique Européen  
European Organisation for Technical Approvals

## I BASES JURIDIQUES ET CONDITIONS GENERALES

- 1 - Le présent Agrément Technique Européen est délivré par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment en conformité avec :
  - La Directive du Conseil 89/106/CEE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats Membres concernant les produits de construction<sup>1</sup>, modifiée par la Directive du Conseil 93/68/CEE<sup>2</sup> et la Réglementation (EC) n° 1882/2003 du Parlement Européen et du Conseil<sup>3</sup>,
  - Décret n° 92-647 du 8 juillet 1992<sup>4</sup> concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction,
  - Les Règles Communes de Procédure relatives à la demande, la préparation et la délivrance d'Agréments Techniques Européens, définies dans l'Annexe à la Décision de la Commission 94/23/CE<sup>5</sup>,
  - Le Guide d'Agrément Technique Européen n°004 relatif aux « Systèmes d'isolation thermique extérieure par enduit » (appelé ETAG 004 dans cet ATE).
- 2 - Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment est habilité à vérifier si les dispositions du présent Agrément Technique Européen sont respectées. Cette vérification peut s'effectuer dans l'unité de production. Néanmoins, la responsabilité quant à la conformité des produits à l'Agrément Technique Européen et leur aptitude à l'usage prévu relève du détenteur de cet Agrément Technique Européen.
- 3 - Le présent Agrément Technique Européen ne doit pas être transmis à des fabricants ou leurs agents autres que ceux figurant en page 1, ainsi qu'à des unités de fabrication autres que celles fixées dans le cadre de cet Agrément Technique Européen.
- 4 - Le présent Agrément Technique Européen peut être retiré par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, en particulier suite à une information par la Commission, conformément à l'Article 5 (1) de la Directive du Conseil 89/106/CEE.
- 5 - Seule est autorisée la reproduction intégrale du présent Agrément Technique Européen, y compris transmission par voie électronique. Cependant, une reproduction partielle peut être admise moyennant accord écrit du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. Dans ce cas, la reproduction partielle doit être désignée comme telle. Les textes et dessins de brochures publicitaires ne doivent pas être en contradiction avec l'Agrément Technique Européen, ni s'y référer de manière abusive.
- 6 - Le présent Agrément Technique Européen est délivré par l'organisme d'agrément dans sa langue officielle. Cette version correspond en totalité à la version diffusée au sein de l'EOTA. Toute traduction dans d'autres langues doit être désignée comme telle.

<sup>1</sup> Journal Officiel des Communautés Européennes n° L 40, 11.2.1989, p. 12

<sup>2</sup> Journal Officiel des Communautés Européennes n° L 220, 30.8.1993, p. 1

<sup>3</sup> Journal officiel de l'Union Européenne n° L284, 31.10.2003

<sup>4</sup> Journal officiel de la République française du 14 juillet 1992

<sup>5</sup> Journal Officiel des Communautés Européennes n° L 17, 20.1.1994, p. 34

## II CONDITIONS SPECIFIQUES DE L'AGREMENT TECHNIQUE EUROPEEN

### 1. Définition des produits et de leur usage prévu

Le système d'isolation thermique extérieure « **StoTherm Classic 1** » appelé ETICS dans la suite du texte est conçu et mis en œuvre conformément aux prescriptions de conception et de mise en œuvre du titulaire de l'ATE, déposées au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. L'ETICS comprend les composants suivants qui sont fabriqués en usine par le titulaire de l'ATE ou un fournisseur. L'ETICS est mis en œuvre sur site avec ces composants. Le titulaire est fondamentalement responsable de l'ETICS.

En fonction du marché européen, différentes dénominations commerciales sont utilisées pour un même composant. Pour simplifier, seules les dénominations commerciales « françaises » apparaissent dans le texte suivant. L'Annexe 1 donne les dénominations commerciales « allemandes » et « anglaises » correspondantes.

#### 1.1 Définition du produit de construction (kit)

	Composants (voir § 2.3 pour une description plus détaillée, les caractéristiques et les performances des composants)	Consommation (kg/m <sup>2</sup> )	Epaisseur (mm)
Isolants avec méthodes de fixation associées	<b>ETICS collé (collé partiellement ou collé en plein. Les documents d'application nationaux doivent être pris en compte)</b>		
	• Isolant :		
	- Panneaux en polystyrène expansé « Standards »	/	10 à 300
	- Panneaux en polystyrène expansé « Spéciaux » avec rainure sur la face destinée à être revêtue par la couche de base (Sto-Panneau pour Bossage)	/	50 à 300
	• Produits de collage :		
	- Sto-Mortier Colle B (poudre à base de ciment à mélanger avec 20 à 25 % en poids d'eau)	3,0 à 4,5 (poudre)	/
	- StoLevell Uni (poudre à base de ciment à mélanger avec 20 à 23 % en poids d'eau)	3,0 à 4,3 (poudre)	/
	- StoLevell S35 (pâte à base de liant acrylique à mélanger avec 30 à 35 % en poids de ciment gris CEM CEM I 42,5 ou CEM II/A 32,5)	3,0 to 4,0 (produit préparé)	/
	- Sto-Colle Dispersion (pâte prête à l'emploi - liant acrylique)	1,0 à 1,5 (pâte)	/
	- Sto Prefa Coll (pâte prête à l'emploi - liant acrylique)	0,8 à 1,5 (pâte)	/
	<b>ETICS fixé mécaniquement par profilés</b>		
• Isolant :			
Panneaux en polystyrène expansé « Standards »	/	60 à 200	
• Profilés :			
- Sto-Profil Intermédiaire et Sto-Profil Raidisseur : Profilés en polychlorure de vinyle (PVC)			
- Sto-Aluminium-Halteleiste et Sto-Aluminium Verbindungsleiste : Profilés en aluminium	/	/	



	<b>Composants</b> (voir § 2.3 pour une description plus détaillée, les caractéristiques et les performances des composants)	<b>Consommation (kg/m<sup>2</sup>)</b>	<b>Épaisseur (mm)</b>
<b>Couche de base</b>	StoArmat Classic : Pâte prête à l'emploi (sans ciment) à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse, de charges siliceuses, de fibres et d'adjuvants spécifiques.	Environ 3,4	Moyenne (sèche) : 2,0 Minimale (sèche) : 1,8
<b>Treillis en fibres de verre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Armatures normales : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sto- Fibre de Verre Standard</li> <li>- Sto-Fibre de Verre F</li> </ul> </li> <li>• Armature renforcée (mise en oeuvre en complément de l'armature normale pour améliorer la résistance aux chocs) : Sto-Fibre de Verre de Blindage</li> <li>• Armatures spéciales : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sto-Fibre de Verre pour Polystyrène à Bossage (bande mise en oeuvre dans la rainure des Sto-Panneaux pour Bossage)</li> <li>- Sto-Fibre AES (inclus un fil fin, en inox, destiné à réduire les radiations dues aux champs électriques)</li> </ul> </li> </ul>	Environ 0,16 Environ 0,16 à 0,18  Environ 0,61 à 0,73  /  /	/ /  /  /
<b>Produit d'impression</b>	Pas de produit d'impression		
<b>Revêtements de finition</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pâtes prêtes à l'emploi - liant acrylique : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stolit K (granulométrie 1,0 à 6,0 mm)</li> <li>- Stolit R (granulométrie 1,5 à 6,0 mm)</li> <li>- Stolit Effect</li> <li>- Stolit MP (structure fine/moyenne ou épaisse)</li> </ul> </li> <li>• Pâtes prêtes à l'emploi - liant acrylique (application entre 1 °C et 15 °C) : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stolit QS K (granulométrie 1,0 à 3,0 mm)</li> <li>- Stolit QS R (granulométrie 1,5 à 3,0 mm)</li> <li>- Stolit QS MP (structure fine/moyenne ou épaisse)</li> </ul> </li> <li>• Pâtes prêtes à l'emploi - liant acrylo-siloxane : <ul style="list-style-type: none"> <li>- StoSilco K (granulométrie 1,0 à 3,0 mm)</li> <li>- StoSilco R (granulométrie 1,5 à 3,5 mm)</li> <li>- StoSilco MP (structure fine/moyenne ou épaisse)</li> </ul> </li> </ul>	2,0 à 6,5* 2,2 à 6,1* 4,5 à 5,5* 2,2 à 4,7*  2,0 à 4,8* 2,2 à 4,5* 2,2 à 4,7*  2,0 à 5,0* 2,9 à 4,5* 2,2 à 4,7*	Régulée par la granulométrie 1,5 à 3,5  Régulée par la granulométrie 1,5 à 3,5  Régulée par la granulométrie 1,5 à 3,5

	<b>Composants</b> (voir § 2.3 pour une description plus détaillée, les caractéristiques et les performances des composants)	<b>Consommation (kg/m<sup>2</sup>)</b>	<b>Epaisseur (mm)</b>
<b>Revêtements de finition</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pâtes prêtes à l'emploi - liant acrylo-siloxane (application entre 1 °C et 15 °C) :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- StoSilco QS K (granulométrie 1,0 à 3,0 mm)</li> <li>- StoSilco QS R (granulométrie 1,5 à 3,0 mm)</li> <li>- StoSilco QS MP (structure fine/moyenne ou épaisse)</li> </ul> </li> </ul>	2,0 à 5,0*	Régulée par la granulométrie
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- StoLotusan K (granulométrie 1,0 à 3,0 mm)</li> <li>- StoLotusan MP (structure fine/moyenne ou épaisse)</li> </ul>	2,9 à 4,5*	1,5 à 3,5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pâtes prêtes à l'emploi - liant acrylo-siloxane :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- StoLotusan K (granulométrie 1,0 à 3,0 mm)</li> <li>- StoLotusan MP (structure fine/moyenne ou épaisse)</li> </ul> </li> </ul>	2,8 à 4,0*	Régulée par la granulométrie
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- StoLotusan MP (structure fine/moyenne ou épaisse)</li> </ul>	2,8 à 4,0*	1,5 à 3,5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pâtes prêtes à l'emploi - liant acrylique avec grains de marbre:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sto-Superlit (granulométrie 1,5 et 2,0 mm)</li> </ul> </li> </ul>	4,5 à 6,0*	Régulée par la granulométrie
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pâte prête à l'emploi associée à une peinture :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- StoNivellit (liant acrylique) + StoColor Silco (liant acrylo-siloxane)</li> </ul> </li> </ul>	3,0 à 3,5 + 0,2 à 0,4 L/m <sup>2</sup>	1,0 à 1,5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pâte prête à l'emploi associée à des briquettes synthétiques :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sto-Colle pour Briquette (liant acrylique + Sto-Briquette de parement (liant synthétique))</li> </ul> </li> </ul>	3,0 à 4,0 + 48 à 76 pièces	5,0 à 6,5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pâte prête à l'emploi - liant acrylique :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stolit Milano</li> <li>- Stolit K1.5 + Stolit Milano</li> </ul> </li> </ul>	2,5 à 3,5 2,5 + 2,2 à 3,0 + 3,5	1,0 à 2,0 2,0 à 3,0
	* Toutes les granulométries ou structures (Stolit MP, Stolit QS MP et Stolit Effect, StoSilco MP, StoSilco QS MP et StoLotusan MP) comprises		
<b>Peinture</b>	Peinture destinée à revêtir la couche de base dans les rainures des Sto-Panneaux pour Bossage : Sto-Color Maxicryl (liant acrylique)	0,20 à 0,35 L/m <sup>2</sup>	
<b>Accessoires</b>	Descriptions conformes au § 3.2.2.5 de l'ETAG n° 004. Sous la responsabilité du titulaire de l'ATE.		

## 1.2 Usage prévu

Cet ETICS est destiné à l'isolation thermique extérieure des murs de bâtiments. Les murs sont construits en maçonnerie (briques, maçonnerie d'éléments, pierres, ...) ou en béton (béton banché ou panneaux préfabriqués) avec une classe de réaction au feu A2-s2,d0 selon la EN 13501-1 et une densité minimale de 820 kg/m<sup>3</sup> ou A1 suivant la décision de la CE 96/603/CE amendée.

L'ETICS est conçu pour conférer une isolation thermique satisfaisante aux murs sur lesquels il est appliqué.

L'ETICS est constitué d'éléments de construction non porteurs. Il ne contribue pas directement à la stabilité des murs sur lesquels il est appliqué mais il peut contribuer à leur durabilité en améliorant leur protection contre les effets des intempéries.

L'ETICS peut être utilisé sur des murs verticaux neufs ou existants (rénovation). Il peut également être utilisé sur des surfaces horizontales ou inclinées qui ne sont pas exposées aux précipitations.

L'ETICS n'est pas conçu pour assurer l'étanchéité à l'air de la structure des bâtiments.

Le choix du mode de fixation dépend des propriétés du support qui peut nécessiter une préparation (cf. § 7.2.1 de l'ETAG n° 004) et doit être réalisé en accord avec les réglementations nationales.

Les dispositions prises dans le présent Agrément Technique Européen sont basées sur une durée de vie présumée d'au moins 25 ans, à condition que les dispositions définies dans les sections 4.2, 5.1 et 5.2 relatives à l'emballage, le transport, le stockage et la mise en œuvre ainsi qu'un usage, une maintenance et une réparation appropriés soient respectés. Les indications relatives à la durée de vie ne peuvent pas être interprétées comme une garantie donnée par le fabricant ou par l'Organisme d'Agrément mais ne doivent être considérées que comme un moyen pour choisir les produits appropriés pour la durée de vie économiquement raisonnable attendue des ouvrages.

## **2 Caractéristiques des produits et méthodes de vérification**

### 2.1 Général

Les essais d'identification et l'évaluation de l'aptitude à l'usage de l'ETICS, conformément aux Exigences Essentielles, ont été réalisés conformément à l'ETAG 004.

## 2.2 Caractéristiques de l'ETICS

## 2.2.1 Réaction au feu

Configuration	Taux de matière organique déclaré des composants*	Taux d'agent ignifugeant déclaré des composants *	Euroclasse selon EN 13501-1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produits de collage/calage : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sto-Mortier Colle B</li> <li>- StoLevel Uni</li> <li>- StoLevel S35</li> <li>- Sto-Colle Dispersion</li> <li>- Sto Prefa Coll</li> </ul> </li> <li>• Produit isolant : PSE, densité <math>\leq 20 \text{ kg/m}^3</math>, Euroclasse E, épaisseur <math>\leq 300 \text{ mm}</math></li> <li>• Couche de base : <b>StoArmat Classic</b></li> <li>• Revêtements de finition : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stolit K, R, MP, Effect</li> <li>- Stolit QS K, QS R</li> <li>- StoSilco K, R, MP</li> <li>- StoSilco QS K, QS R</li> <li>- StoLotusan K, MP</li> <li>- Sto-Superlit</li> <li>- StoNivellit + StoColor Silco</li> <li>- Stolit Milano</li> <li>- Stolit K 1.5 + Stolit Milano</li> </ul> </li> </ul>	Couche de base : 9,7 %  Revêtements de finition : 8,3 à 9,9 % pour tous les revêtements sauf pour Sto-Superlit (11,7 %) et StoColor Silco (14 %)	Couche de base : 20 %  Revêtements de finition : 7,5 à 15 % pour tous les revêtements sauf pour Sto-Superlit (0 %) et StoColor Silco (0 %)	B-s2, d0
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produits de collage/calage : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sto-Mortier Colle B</li> <li>- StoLevel Uni</li> <li>- Sto-Colle Dispersion</li> </ul> </li> <li>• Produit isolant : PSE, densité <math>\leq 20 \text{ kg/m}^3</math>, Euroclasse E, épaisseur <math>\leq 300 \text{ mm}</math></li> <li>• Couche de base : <b>StoArmat Classic</b></li> <li>• Revêtement de finition : Briquettes synthétiques (Sto-Colle pour Briquette + Sto-Briquette de parement)</li> </ul>	Couche de base : 9,7 %  Revêtements de finition : Sto-Colle pour Briquette (9,7 %), Sto-Briquette de parement (7,9 %)	Couche de base : 20 %  Revêtements de finition : Sto-Colle pour Briquette (15 %), Sto-Briquette de parement (20 %)	E
Toutes les autres configurations	/	/	F (aucune performance déterminée)

\* Pourcentage relatif à la masse sèche du produit non préparé (produit brut).

Note : Un scénario européen de référence pour le feu n'a pas été défini pour les façades. Dans certains Etats Membres, il se pourrait que la classification de l'ETICS suivant l'EN 13501-1 ne soit pas suffisante pour l'utilisation en façades. Une évaluation complémentaire de l'ETICS, conformément aux dispositions nationales (par exemple sur la base d'un essai grande échelle), pourrait être nécessaire pour respecter la réglementation des Etats Membres, à moins que le système de classification européenne existant ait été achevé.

## 2.2.2 Reprise d'eau (test de capillarité)

- Couche de base StoArmat Classic :
  - Reprise d'eau après 1 heure < 1 kg/m<sup>2</sup>
  - Reprise d'eau après 24 heures < 0,5 kg/m<sup>2</sup>
- Systèmes d'enduit :

		Reprise d'eau après 24 heures	
		< 0,5 kg/m <sup>2</sup>	≥ 0,5 kg/m <sup>2</sup>
<b>Systèmes d'enduit :</b>  Couche de base + revêtements de finition indiqués ci- après :	- Stolit K - Stolit R - Stolit MP	X	
	- Stolit QS K - Stolit QS R - Stolit QS MP	X	
	- StoSilco K - StoSilco R - StoSilco MP	X	
	- StoSilco QS K - StoSilco QS R - StoSilco QS MP	X	
	- StoLotusan K - StoLotusan MP		X
	Sto-Superlit	X	
	StoNivellit + StoColor Silco	X	
	Sto-Colle pour Brique + Sto- Brique de parement	X	
	Stolit Milano	X	
	Stolit K1.5 + Stolit Milano	X	

## 2.2.3 Comportement hygrothermique

Des cycles hygrothermiques ont été réalisés sur deux maquettes.

Aucun des défauts suivants n'est apparu pendant les essais :

- cloquage ou écaillage de la finition,
- désordre ou fissure coïncidant avec des joints entre plaques d'isolant ou entre profilés utilisés avec le système,
- décollement de la couche d'enduit,
- fissure permettant la pénétration de l'eau vers l'isolant.

L'ETICS est ainsi évalué comme résistant aux cycles hygrothermiques.

## 2.2.4 Comportement au gel/dégel

- Systèmes d'enduit avec le revêtement de finition StoLotusan : l'ETICS a été évalué comme résistant au gel/dégel selon la méthode par simulation.
- Systèmes d'enduit avec les autres revêtements de finition : les reprises d'eau de la couche de base et des systèmes d'enduit sont inférieures à 0,5 kg/m<sup>2</sup> après 24 heures et **l'ETICS est ainsi évalué comme résistant au gel/dégel.**

## 2.2.5 Résistance aux chocs

Les résistances aux chocs de corps durs (3 Joules et 10 Joules) et à la perforation conduisent aux catégories suivantes :

		Simple armature normale	Double armature normale	Armature renforcée + armature normale	
Systèmes d'enduit : Couche de base + revêtements de finition indiqués ci-après :	- Stolit K - Stolit R - Stolit MP	Catégorie II		Catégorie I	
	- Stolit QS K - Stolit QS R - Stolit QS MP				
	- StoSilco K - StoSilco R - StoSilco MP				
	- StoSilco QS K - StoSilco QS R - StoSilco QS MP				
	- StoLotusan K - StoLotusan MP	Catégorie II	Catégorie I		
	Sto-Superlit				
	StoNivellit + StoColor Silco		Catégorie II	Catégorie I	
	Sto-Colle pour Briquette + Sto-Briquette de parement	sur les briquettes	Catégorie I		
		entre les briquettes (joints)	Catégorie II	Catégorie I	
	Stolit Milano		Catégorie II	Catégorie I	
Stolit K1.5 + Stolit Milano					

## 2.2.6 Perméabilité à la vapeur d'eau

		Epaisseur d'air équivalente (m)
<b>Systèmes d'enduit :</b>  Couche de base + revêtements de finition indiqués ci-après :	- Stolit K - Stolit R - Stolit MP	≤ 1,0 (Résultat d'essai obtenu avec Stolit K, granulométrie 2.0 mm : 0,4)
	- Stolit QS K - Stolit QS R - Stolit QS MP	≤ 1,0 (Résultat d'essai obtenu avec Stolit QS K, granulométrie 2,0 mm : 0,5)
	- StoSilco K - StoSilco R - StoSilco MP	≤ 1,0 (Résultat d'essai obtenu avec StoSilco K, granulométrie 2,0 mm : 0,4)
	- StoSilco QS K - StoSilco QS R - StoSilco QS MP	≤ 1,0 (Résultat d'essai obtenu avec StoSilco QS K, granulométrie 2,0 mm : 0,5)
	- StoLotusan K - StoLotusan MP	≤ 1,0 (Résultat d'essai obtenu avec StoLotusan K, granulométrie 2,0 mm : 0,4)
	Sto-Superlit	≤ 1,0 (Résultat d'essai obtenu avec la granulométrie 2,0 mm : 0,7)
	StoNivellit + StoColor Silco	≤ 1,0 (Résultat d'essai obtenu : 0,6)
	Sto-Colle pour Brique + Sto-Brique de parement	≤ 2,0 (Résultat d'essai obtenu : 1,0)
	Stolit Milano	≤ 1,0 (Résultat d'essai obtenu : 0,5)
	Stolit K1.5 + Stolit Milano	≤ 1,0 (Résultat d'essai obtenu : 0,7)

## 2.2.7 Substances dangereuses

Une déclaration écrite a été soumise par le titulaire de l'ATE.

En plus des clauses spécifiques relatives aux substances dangereuses incluses dans cet ATE, il est possible que d'autres exigences s'appliquent à l'ETICS par rapport à son domaine d'application (exemple : transposition de la législation européenne et lois nationales, réglementation et dispositions administratives). Afin de respecter les dispositions de la Directive Produits de Construction, ces exigences doivent aussi être satisfaites lorsque et où elles s'appliquent.

## 2.2.8 Sécurité d'utilisation

## 2.2.8.1 Adhérence

- Couche de base StoArmat Classic sur polystyrène expansé

Conditionnements		
Etat initial	Après les cycles hygrothermiques (sur maquette)	Après les cycles de gel/dégel (sur échantillons)
≥ 0,08 MPa	≥ 0,08 MPa	Essai non requis car cycles de gel/dégel non nécessaires

- Colles sur support et sur polystyrène expansé (sécurité d'utilisation des ETICS collés) :

		Conditionnements		
		Etat initial	48 h d'immersion dans l'eau + 2 h à 23°C / 50 % HR	48 h d'immersion dans l'eau + 7 jours à 23°C / 50% HR
- Sto-Mortier Colle B - StoLevell Uni - StoLevell S35 - Sto-Colle Dispersion - Sto Prefa Coll	Béton	≥ 0,25 MPa	≥ 0,08 MPa	≥ 0,25 MPa
	Polystyrène expansé	≥ 0,08 MPa	≥ 0,03 MPa	≥ 0,08 MPa
- Sto-Colle Dispersion - Sto Prefa Coll	Brique	≥ 0,25 MPa	≥ 0,08 MPa	≥ 0,25 MPa

L'ETICS peut ainsi être mis en place sur le support par application de colle **sur les surfaces minimales suivantes** :

	Résistance en traction perpendiculaire aux faces du polystyrène expansé		
	≥ 100 kPa	≥ 120 kPa	≥ 150 kPa
- Sto-Mortier Colle B	30 %	25 %	20 %
- StoLevell Uni	30 %		20 %
- StoLevell S35	30 %	25 %	
- Sto-Colle Dispersion	30 %	25 %	20 %
- Sto Prefa Coll	30 %	25 %	20 %

## 2.2.8.2 Résistance au déplacement (displacement test)

Essai non requis car l'ETICS remplit le critère suivant :

$E.d < 50\,000\text{ N/mm}$ .

(E : module d'élasticité de la couche de base sans treillis  
d : épaisseur moyenne à l'état sec de la couche de base).

## 2.2.8.3 Résistance au vent

a) Sécurité d'utilisation des ETICS fixés mécaniquement **par profilés PVC** :

Caractéristiques des panneaux en PSE pour lesquelles les forces à rupture suivantes s'appliquent	Epaisseur (mm)		≥ 60		
	Résistance à la traction perpendiculaire aux faces (kPa)		≥ 180	≥ 150	
	Résistance au cisaillement (N/mm <sup>2</sup> )		≥ 0,05	≥ 0,02	
	Module de cisaillement (N/mm <sup>2</sup> )		≥ 1,5	≥ 1,0	
Force à rupture (N) (Essai d'arrachement statique)	Profilés horizontaux fixés tous les 30 cm + profilés de jonction de 43 à 49 cm de long	Plaques de 500 x 500 mm	Minimale : Moyenne :	1250 1320	950 1010
	Profilés horizontaux fixés tous les 30 cm + profilés de maintien verticaux de 20 cm de long avec une fixation au milieu		Minimale : Moyenne :	1440 1710	1060 1260
	Profilés horizontaux fixés tous les 30 cm + profilés de maintien verticaux de 40 à 43 cm de long avec 2 fixations à 30 cm d'intervalle		Minimale : Moyenne :	1850 1890	1430 1470

b) Sécurité d'utilisation des ETICS fixés mécaniquement **par profilés Aluminium** :

<b>Caractéristiques des panneaux en PSE pour lesquelles les forces à rupture suivantes s'appliquent</b>	Epaisseur (mm)		≥ 60	
	Résistance à la traction perpendiculaire aux faces (kPa)		≥ 150	
	Résistance au cisaillement (N/mm <sup>2</sup> )		≥ 0,02	
	Module de cisaillement (N/mm <sup>2</sup> )		≥ 1,0	
<b>Force à rupture (N) (Essai d'arrachement statique)</b>	Profilés horizontaux distants verticalement de 600 mm fixés tous les 30 cm + profilés de jonction de 47 cm de long	Plaques de 600 x 600 mm	Minimale :	1643
	Profilés horizontaux distants verticalement de 600 mm fixés tous les 30 cm + profilés de jonction de 47 cm de long + 1 cheville supplémentaire Sto-Thermodübel UEZ 8/60 (diamètre : 60 mm) par panneau		Minimale :	2475
			Moyenne :	1718
			Moyenne :	2584

c) Sécurité d'utilisation des ETICS fixés mécaniquement **par chevilles** :

Les valeurs suivantes s'appliquent uniquement pour les associations (dénomination commerciale de la cheville) / (caractéristiques des panneaux en PSE) mentionnées dans les premières lignes de chaque tableau.

<b>Chevilles pour lesquelles les forces à rupture suivantes s'appliquent</b>	Dénomination commerciale	<b>Ejotherm NTK U Fischer TERMOZ 8 U, 8 UZ Fischer TERMOZ 8 N, 8 NZ Hilti XI-FV Hilti SD-FV 8 Spit ISO-60</b>			
	Diamètre de la rosace (mm)	≥ 60			
<b>Caractéristiques des panneaux en PSE pour lesquelles les forces à rupture suivantes s'appliquent</b>	Épaisseur (mm)	≥ 60	≥ 80	≥ 100	
	Résistance à la traction perpendiculaire aux faces (kPa)	≥ 120			
Force à rupture (N)	Chevilles non positionnées à la jonction entre panneaux ( <i>essai de déboutonnage</i> )	$R_{panneau}$	Minimale : 506 Moyenne : 512	Minimale : 649 Moyenne : 657	Minimale : 658 Moyenne : 688
	Chevilles positionnées à la jonction entre panneaux ( <i>essai de déboutonnage</i> )	$R_{joint}$	Minimale : 429 Moyenne : 455	Minimale : 554 Moyenne : 570	Minimale : 611 Moyenne : 616

Les valeurs ci-dessus sont également valables pour les chevilles avec une raideur de rosace ≥ 0,3 kN/mm et < 0,6 kN/mm.

<b>Cheville pour laquelle les forces à rupture suivantes s'appliquent</b>	Dénomination commerciale	<b>Ejotherm STR U, STR U 2G Ejot H1 eco Ejot SDF-S plus 8 UB + Rosace TE Hilti SX-FV</b>			
	Diamètre de la rosace (mm)	≥ 60			
<b>Caractéristiques des panneaux en PSE pour lesquelles les forces à rupture suivantes s'appliquent</b>	Épaisseur (mm) du panneau	≥ 60	≥ 80	≥ 100	
	Résistance à la traction perpendiculaire aux faces (kPa)	≥ 120			
Force à rupture (N)	Chevilles non positionnées à la jonction entre panneaux ( <i>essai de déboutonnage</i> )	$R_{\text{panneau}}$	Minimale : 509 Moyenne : 520	Minimale : 707 Moyenne : 720	Minimale : 949 Moyenne : 968
	Chevilles positionnées à la jonction entre panneaux ( <i>essai de déboutonnage</i> )	$R_{\text{joint}}$	Minimale : 433 Moyenne : 464	Minimale : 610 Moyenne : 617	Minimale : 806 Moyenne : 821

Les valeurs ci-dessus sont également valables pour les chevilles avec une raideur de rosace ≥ 0,6 kN/mm.

En cas d'utilisation des chevilles Ejotherm STR U ou STR U 2G montées « à cœur », les valeurs ci-dessus s'appliquent pour une épaisseur d'isolant ≥ 80 mm et un diamètre de rosace = 60 mm.

<b>Cheville pour laquelle les forces à rupture suivantes s'appliquent</b>	Dénomination commerciale	<b>Sto-ecotwist (TERMOZ SV II ecotwist)</b>			
	Diamètre de la rosace (mm)	66			
<b>Caractéristiques des panneaux en PSE pour lesquelles les forces à rupture suivantes s'appliquent</b>	Épaisseur (mm) du panneau	≥ 100			
	Résistance à la traction perpendiculaire aux faces (kPa)	≥ 120			
Force à rupture (N)	Chevilles non positionnées à la jonction entre panneaux ( <i>essai de déboutonnage</i> )	$R_{\text{panneau}}$	Minimale : 570 Moyenne : 590		
	Chevilles positionnées à la jonction entre panneaux ( <i>essai de déboutonnage</i> )	$R_{\text{joint}}$	Minimale : 350 Moyenne : 440		

La cheville Sto-Ecotwist (TERMOZ SV II ecotwist) peut uniquement être montée « à cœur ».

La résistance au vent  $R_d$  de l'ETICS est calculée comme suit :

$$R_d = \frac{R_{\text{panneau}} \cdot n_{\text{panneau}} + R_{\text{joint}} \cdot n_{\text{joint}}}{\gamma}$$

$n_{\text{panneau}}$  nombre de chevilles par m<sup>2</sup>, non positionnées à la jonction entre panneaux

$n_{\text{joint}}$  nombre de chevilles par m<sup>2</sup>, positionnées à la jonction entre panneaux

$\gamma$  coefficient national de sécurité

## 2.2.9 Résistance thermique

La résistance thermique apportée par l'ETICS au support est calculée à partir de la résistance thermique de l'isolant et de la valeur tabulée de la résistance thermique du système d'enduit, comme décrit dans les normes EN ISO 6946 et EN 12524 :

$$R_{ETICS} = R_D + R_{enduit}$$

$R_{ETICS}$  résistance thermique de l'ETICS ( $m^2.K/W$ )

$R_D$  résistance thermique du panneau isolant ( $m^2.K/W$ )

$R_{enduit}$  résistance thermique du système d'enduit, environ égale à  $0,02 m^2.K/W$

Si la résistance thermique ne peut pas être calculée, elle peut être mesurée sur l'ETICS complet conformément à la norme EN 1934.

Les ponts thermiques engendrés par les fixations mécaniques influent sur le coefficient de transmission thermique de la paroi entière et doivent être pris en compte en utilisant la relation suivante :

$$U_c = U + \chi_p \cdot n$$

$U_c$  coefficient de transmission thermique corrigée de la paroi entière, incluant les ponts thermiques ( $W/m^2.K$ )

$U$  coefficient de transmission thermique de la paroi entière, hors ponts thermiques ( $W/m^2.K$ )

$n$  nombre de chevilles par  $m^2$

$\chi_p$  coefficient de transmission thermique ponctuelle de la cheville pour isolant ( $W/K$ ). Voir EOTA Technical Report no. 025. Les valeurs listées ci-dessous peuvent être prises en compte si elles ne sont pas spécifiées dans l'ATE de la cheville :

- 0,002 W/K pour des chevilles avec vis en acier inoxydable et tête recouverte de plastique, ainsi que pour des chevilles ménageant un vide d'air au-dessus de la tête de la vis.
- 0,004 W/K pour des chevilles avec vis en acier galvanisé et tête recouverte de plastique.
- 0,008 W/K pour toutes les autres chevilles.

Le coefficient  $U$  est donné par la relation suivante :

$$U = \frac{1}{R_{ETICS} + R_{support} + R_{se} + R_{si}}$$

$R_{support}$  résistance thermique du mur support ( $m^2.K/W$ )

$R_{se}$  résistance thermique superficielle extérieure ( $m^2.K/W$ )

$R_{si}$  résistance thermique superficielle intérieure ( $m^2.K/W$ )

L'influence des ponts thermiques peut également être calculée conformément à la norme EN ISO 10211, si le système comporte plus de 16 chevilles par  $m^2$ . Les valeurs  $\chi_p$  données par le fabricant ne sont pas applicables dans ce cas.

Les ponts thermiques engendrés par les profilés en PVC et leurs fixations sont négligeables.

## 2.2.10 Aspect relatif à la durabilité et à l'aptitude à l'usage : Adhérence après vieillissement

		Après cycles hygrothermiques (sur maquette) ou après 7 jours d'immersion dans l'eau + 7 jours à 23 °C / 50 % HR (sur échantillons)	Après cycles gel/dégel (sur échantillons)	
Systèmes d'enduit : Couche de base + revêtements de finition indiqués ci-après	- Stolit K - Stolit R - Stolit MP	≥ 0,08 MPa	Essais non requis car cycles gel / dégel non nécessaires	
	- Stolit QS K - Stolit QS R - Stolit QS MP			
	- StoSilco K - StoSilco R - StoSilco MP			
	- StoSilco QS K - StoSilco QS R - StoSilco QS MP			≥ 0,08 MPa
	- StoLotusan K - StoLotusan MP			
	Sto-Superlit			Essais non requis car cycles gel / dégel non nécessaires
	StoNivellit + StoColor Silco			
	Sto-Colle pour Briquette + Sto-Brique de parement			
	Stolit Milano			
	Stolit K1.5 + Stolit Milano			

## 2.3 Caractéristiques des composants

## 2.3.1 Insulation product

Panneaux préfabriqués en usine, non revêtus, en polystyrène expansé (PSE), conformes à la norme EN 13163 et dont la description et les caractéristiques sont définies dans le tableau ci-après.

a) ETICS collés et ETICS fixés mécaniquement par chevilles :

- Panneaux en PSE plans
  - Panneaux à bords droits, rainures-languettes ou feuillurés
  - Panneaux à bords droits et rainurés sur la surface destinée à être revêtue par le système d'enduit (Sto-Panneaux pour Bossage)
    - \* Type I: rainure trapézoïdale [voir annexe 2 (1/3)]
    - \* Type II: rainure trapézoïdale [voir annexe 2 (2/3)]
    - \* Type III: rainure triangulaire [voir annexe 2 (3/3)]
- Panneaux cintrés (Sto-Panneaux Polystyrène cintré)
 

Panneaux découpés au cas par cas, avec un rayon de courbure approprié, afin de les ajuster aux surface courbes. La découpe des panneaux est réalisée en usine dans les mêmes blocs de PSE que les panneaux plans.

<b>Description et caractéristiques</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Sto-Panneaux Polystyrène PS 15 SE et Sto-Panneaux pour Bossage</b></li> <li>- <b>Panneaux en PSE certifiés ACERMI</b></li> </ul>
Réaction au feu / EN 13501-1		Euroclasse E (épaisseur de 10 à 300 mm – densité 15 à 20 kg/m <sup>3</sup> )
Résistance thermique ((m <sup>2</sup> .K)/W)		Défini dans le marquage CE selon la norme EN 13163 « Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en polystyrène expansé »
Epaisseur (mm) / EN 823		EPS-EN 13163 - T2
Longueur (mm) / EN 822		EPS-EN 13163 – L1
Largeur (mm) / EN 822		EPS-EN 13163 - W2
Equerrage (mm) / EN 824		EPS-EN 13163 – S2
Planéité (mm) / EN 825		EPS-EN 13163 – P4
Etat de surface		Surface découpée (homogène et sans « peau »)
Stabilité dimensionnelle	température et humidité spécifiées / EN 1604	EPS-EN 13163 DS (70,-) 2
	conditions de laboratoire / EN 1603	EPS-EN 13163 DS (N) 2
Reprise d'eau par capillarité (immersion partielle) / EN 1609 - EN 12087		EPS-EN 13163 - WL (T) 1
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau (μ) / EN 12086 – EN 13163		< 60
Résistance en traction perpendiculaire aux faces à l'état sec (kPa) / EN 1607		≥ 100 (EPS-EN-13163 - TR 100, TR 150 et TR 200)
Résistance au cisaillement (N/mm <sup>2</sup> ) / EN 12090		≥ 0,02
Module de cisaillement (N/mm <sup>2</sup> ) / EN 12090		≥ 1,0

## b) ETICS fixés mécaniquement par profilés :

Panneaux à bords rainurés.

Description et caractéristiques		- Sto-Panneaux Polystyrène PS 15 SE Type M - Panneaux en PSE certifiés ACERMI	Avec profilés aluminium - Sto-FK 800 - Sto-GK 800
Réaction au feu / EN 13501-1		Euroclass E (épaisseurs de 60 à 200 mm – densité 15 à 20 kg/m <sup>3</sup> )	
Résistance thermique (m <sup>2</sup> .K)/W)		Défini dans le marquage CE selon la norme EN 13163 « Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en polystyrène expansé »	
Epaisseur (mm) / EN 823		EPS-EN 13163 - T2	
Longueur (mm) / EN 822		EPS-EN 13163 – L1	
Largeur (mm) / EN 822		EPS-EN 13163 - W2	
Equerrage (mm) / EN 824		EPS-EN 13163 – S2	
Planéité (mm) / EN 825		EPS-EN 13163 – P4	
Etat de surface		Surface découpée (homogène et sans « peau »)	
Stabilité dimensionnelle	température et humidité spécifiées / EN 1604	EPS-EN 13163 DS (70,-) 1	EPS-EN 13163 DS (70,-) 1
	conditions de laboratoire / EN 1603	EPS-EN 13163 DS (N) 2	EPS-EN 13163 DS (N) 5
Reprise d'eau par capillarité (immersion partielle) / EN 1609 - EN 12087		EPS-EN 13163 - WL (T) 1	
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau (μ) / EN 12086 – EN 13163		< 60	
Résistance en traction perpendiculaire aux faces à l'état sec (kPa) / EN 1607		≥ 150 (EPS-EN-13163 - TR 150 et TR 200)	
Résistance au cisaillement (N/mm <sup>2</sup> ) / EN 12090		≥ 0,02	
Module de cisaillement (N/mm <sup>2</sup> ) / EN 12090		≥ 1,0	

## 2.3.2 Chevilles

## 2.3.2.1 Chevilles de fixation pour profilés :

- Ensemble comprenant un corps en plastique avec collerette et une vis ou un clou galvanisé ou électrozingué avec tête plate de dimensions adaptées au diamètre de perforation des profilés (Annexe 3).

Dénomination commerciale	Description et résistances caractéristiques dans le support
Ejothem NK U	cf. ETA-05/0009
Ejothem SDK U	cf. ETA-04/0023
Ejot SDF-K plus	cf. ETA-04/0064
Ejot SDF-K plus U	cf. ETA-04/0064
Fischer TERMOZ WS 8 N	cf. ETA-03/0019
Spit Hit M	cf. ETA-06/0032

- Résistance caractéristique dans le support : conformément à l'ATE correspondant de la cheville. La validité de l'ATE de la cheville doit être vérifiée.

## 2.3.2.2 Chevilles de fixation pour panneaux isolants :

Ensemble comprenant un corps en plastique avec rosace de diamètre 60 mm et un clou ou une vis en plastique ou en acier galvanisé / électrozingué. La cheville Sto-ecotwist (TERMOZ SV II ecotwist) présente une rosace de diamètre de 66 mm.

Dénomination commerciale	Description et résistances caractéristiques dans le support
Ejothem STR U, STR U 2G	cf. ETA-04/0023
Ejothem NTK U	cf. ETA-07/0026
Ejot H1 eco	cf. ETA-11/0192
Ejot SDF-S plus 8 UB + Rosace TE	cf. ETA-04-0064
Fischer TERMOZ 8 U, 8 UZ	cf. ETA-02/0019
Fischer TERMOZ 8 N, 8 NZ	cf. ETA-03/0019
Sto-ecotwist (TERMOZ SV II ecotwist)	cf. ETA-12/0208
Hilti SX-FV	cf. ETA-03/0005
Hilti SD-FV 8	cf. ETA-03/0028
Hilti XI-FV	cf. ETA-03/0004
Spit ISO-60	cf. ETA-04/0076

De plus, toutes les chevilles avec un ATE selon l'ETAG 014 et présentant les caractéristiques ci-dessous peuvent être utilisées :

- diamètre de rosace  $\geq 60$  mm,
- raideur de rosace  $\geq 0,3$  kN/mm conformément à l'EOTA Technical Report no. 026,
- résistance de rosace  $\geq 1,0$  kN conformément à l'EOTA Technical Report no. 026.

Ces caractéristiques ainsi que les résistances caractéristiques dans le support doivent être données dans l'ATE de la cheville. La validité de l'ATE de la cheville doit être vérifiée.

## 2.3.3 Profilés

- Profilés en polychlorure de vinyle (PVC) (voir annexe 3) :
  - Profilés de maintien horizontaux Sto-Profil Intermédiaire.
  - Profilés de jonction verticaux Sto-Profil Raidisseur : 0,43 à 0,47 m de longueur.
  - Profilés de maintien verticaux Sto-Profil Intermédiaire : 0,20 m ou 0,40 à 0,43 m de longueur.
- Profilés en aluminium EN AW-6060 T66 (EN 755-2) (voir annexe 3) :
  - Profilés de maintien horizontaux Sto-Aluminium-Halteleiste.
  - Profilés de jonction verticaux Sto-Aluminium-Verbindungsleiste : 0,47 m de longueur.
- Résistance au déboutonnage des fixations des profilés  $\geq 500$  N.

## 2.3.4 Enduit

Largeur de fissure (Render Strip Tensile Test) : essai non réalisé.

## 2.3.5 Treillis en fibres de verre

- Treillis en fibre de verre standards :

	Résistance aux alcalis			
	Résistance résiduelle après vieillissement (N/mm)		Résistance résiduelle relative : % (après vieillissement) de la résistance à l'état initial	
	Chaîne	Trame	Chaîne	Trame
<b>Sto-Fibre de Verre F :</b> Treillis en fibres de verre blanc et jaune (2 bandes de 10 cm de large sur chaque bord) avec une taille de maille comprise entre 3 et 5 mm et des logos « Sto » noirs imprimés	$\geq 20$	$\geq 20$	$\geq 50$	$\geq 50$
<b>Sto-Fibre de Verre Standard :</b> Treillis en fibres de verre blanc et jaune (2 bandes de 10 cm de large sur chaque bord) avec une taille de maille d'environ 6 mm et des logos « Sto » noirs imprimés	$\geq 20$	$\geq 25$	$\geq 55$	$\geq 50$
<b>Sto-Fibre de Verre de blindage*</b> : Treillis en fibres de verre avec une taille de maille d'environ 7,5 mm	$\geq 20$	$\geq 20$	$\geq 40$	$\geq 40$

\* Armature renforcée

- Treillis spéciaux :

	Résistance aux alcalis			
	Résistance résiduelle après vieillissement (N/mm)		Résistance résiduelle relative : % (après vieillissement) de la résistance à l'état initial	
	Chaîne	Trame	Chaîne	Trame
<b>Sto-Fibre AES:</b> Treillis en fibres de verre noir avec une taille de mailles d'environ 4 mm, comprenant un fil fin en inox, destiné à réduire les radiations dues aux champs électriques	≥ 20	≥ 25	≥ 50	≥ 55
<b>Sto-Fibre de Verre pour Polystyrène à Bossage :</b> Treillis en fibre de verre préformé, découpé dans les Sto-Fibre de Verre Standard (voir ci-dessus) 2,0 m de long.				

### 3 Évaluation et attestation de Conformité et marquage CE

#### 3.1 Système d'attestation de conformité

Conformément à la décision 97/556/EC de la Commission Européenne, le système 2+ d'attestation de conformité s'applique.

De plus, conformément à la décision 2001/596/EC de la Commission Européenne, les systèmes 1 et 2+ d'attestation de conformité s'appliquent par rapport à la réaction au feu.

Compte tenu de l'Euroclasse B ou E pour la caractéristique de réaction au feu et de l'existence d'une étape dans le processus de fabrication permettant l'amélioration de la réaction du feu, le système d'attestation de conformité, relatif à la caractéristique de réaction au feu, est le système 1 pour toutes les configurations du système.

Ce système 1 est décrit dans la Directive du Conseil 98/106/CEE Annexe III, 2 (i), comme suit :

Certification de conformité de l'ETICS par un organisme de certification notifié sur les bases suivantes :

a) Tâches du fabricant :

- 1 - Contrôle de production en usine
- 2 - Essais complémentaires sur des échantillons prélevés en usine par le fabricant, conformément au plan d'essais prescrit.

b) Tâches de l'Organisme Notifié :

- 3 - Essais de type initiaux sur l'ETICS et les composants
- 4 - Inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine
- 5 - Surveillance continue, évaluation et approbation du contrôle de la production en usine.

Pour les autres configurations, ainsi que pour les caractéristiques autres que la réaction au feu des configurations ci-dessus, le système d'attestation de conformité est le système 2+. Ce système est décrit dans la Directive du Conseil 89/106/CEE Annexe III, 2 (ii), Première possibilité, comme suit :

Déclaration de conformité de l'ETICS par le fabricant sur la base de :

a) Tâches du fabricant :

- 1 - Essais de type initiaux sur l'ETICS et les composants
- 2 - Contrôle de production en usine
- 3 - Essais sur des échantillons prélevés en usine, conformément à un plan d'essais prescrit.

b) Tâches de l'Organisme Notifié :

- 4 - Certification du contrôle de la production en usine sur les bases suivantes :
  - o inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine,
  - o surveillance continue, évaluation et approbation du contrôle de la production en usine.

### 3.2 Responsabilités

#### 3.2.1 Tâches du fabricant

##### 3.2.1.1 Contrôle de production en usine

Le fabricant doit exercer un contrôle interne permanent de la production. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent être documentés de manière systématique sous la forme de politiques et procédures écrites, incluant l'enregistrement des résultats obtenus. Ce système de contrôle de la production doit assurer la conformité du produit avec l'ATE.

Le fabricant ne peut utiliser que des constituants définis dans la documentation technique de cet ATE.

En ce qui concerne les composants de l'ETICS non fabriqués par le titulaire de l'ATE, ce dernier doit s'assurer que les contrôles de la production en usine réalisés par les autres fabricants garantissent la conformité des composants avec l'ATE.

Le contrôle de la production en usine et les dispositions prises par le titulaire de l'ATE pour les composants qu'il ne fabrique pas doivent être conformes au plan de contrôle<sup>1)</sup> relatif à cet ATE qui fait partie de la documentation technique de cet ATE. Le plan de contrôle est établi dans le cadre du système de contrôle de la production en usine exercé par le fabricant et déposé au CSTB.

Les résultats du contrôle de la production en usine doivent être enregistrés et évalués conformément aux dispositions du plan de contrôle.

##### 3.2.1.2 Autres tâches du fabricant

Le fabricant doit, sur la base d'un contrat, impliquer un organisme qui est notifié pour les tâches visées dans la section 3.1 pour le cas des ETICS, dans le but d'entreprendre les actions définies dans la section 3.3. Pour cela, le plan de contrôle visé dans les sections 3.2.1.1 et 3.2.2 doit être distribué par le fabricant à l'Organisme Notifié concerné.

En ce qui concerne les essais de type initiaux (dans le cas du système 2+), les résultats des essais réalisés dans le cadre de l'évaluation pour l'ATE peuvent être utilisés, à moins que des changements aient eu lieu au niveau de la chaîne de la production ou de l'unité de fabrication. Dans ce cas, les essais de type initiaux nécessaires doivent avoir été acceptés d'un commun accord entre le CSTB et les Organismes Notifiés concernés.

<sup>1)</sup> Le plan de contrôle est une partie confidentielle de l'ATE et n'est remis qu'à l'Organisme Notifié chargé de la procédure d'attestation de conformité. Voir § 3.2.2.

Le fabricant doit établir une déclaration de conformité indiquant que le produit de construction est conforme aux dispositions de cet ATE. Les essais de type initiaux mentionnés ci-dessus peuvent être repris par le fabricant pour cette déclaration.

### 3.2.2 Tâches de l'Organisme Notifié

L'Organisme Notifié doit réaliser :

- les essais de type initiaux sur le produit.  
Les résultats des essais réalisés dans le cadre de l'évaluation pour l'ATE peuvent être utilisés, à moins que des changements aient eu lieu au niveau de la chaîne de la production ou de l'unité de fabrication. Dans ce cas, les essais de type initiaux nécessaires doivent avoir été acceptés d'un commun accord entre le CSTB et l'Organisme Notifié concerné,
- l'inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine.  
L'Organisme Notifié doit s'assurer que l'usine (en particulier les employés et les équipements) et le contrôle de production en usine sont propres à garantir une fabrication continue et régulière des composants, selon les spécifications mentionnées au paragraphe 2 de cet ATE,
- la surveillance continue, l'évaluation et l'approbation du contrôle de production en usine.  
L'Organisme Notifié doit effectuer une visite de l'usine au moins une fois par an dans le cadre d'une inspection périodique, dans la mesure où ce fabricant a un système de contrôle de production en accord avec l'EN ISO 9001 couvrant la fabrication des composants de l'ETICS.

Il doit être vérifié que le système de contrôle de la production en usine et le process automatisé de fabrication précisé sont maintenus.

Ces tâches doivent être réalisées conformément aux dispositions définies dans le plan de contrôle relatif à cet ATE.

L'Organisme Notifié doit retenir les points essentiels de ses actions mentionnées ci-dessus et indiquer les résultats obtenus et les conclusions tirées dans un/des rapport(s) écrit(s).

Dans le cas du système 1 d'attestation de conformité, l'Organisme Notifié désigné par le fabricant doit délivrer un certificat de conformité CE du produit indiquant la conformité avec les dispositions de cet ATE.

Dans le cas du système 2+ d'attestation de conformité, l'Organisme Notifié désigné par le fabricant doit délivrer un certificat de conformité CE du contrôle de production en usine indiquant la conformité avec les dispositions de cet ATE.

Si les dispositions de l'ATE et du plan de contrôle ne sont plus satisfaites, l'Organisme Notifié doit retirer le certificat de conformité et informer immédiatement le CSTB.

### 3.3 Marquage CE

Le marquage CE doit être apposé sur le produit lui-même, sur une étiquette qui lui est jointe, sur l'emballage ou sur les documents commerciaux accompagnant les composants de l'ETICS.

Les lettres CE doivent être suivies du numéro d'identification de l'Organisme Notifié concerné et être accompagnées des renseignements complémentaires suivants :

- le nom ou la marque distinctive et l'adresse du titulaire de l'ATE,
- les deux derniers chiffres de l'année d'apposition du marquage CE,
- le numéro du certificat de conformité CE pour l'ETICS (système 1),
- le numéro du certificat de conformité CE du contrôle de la production en usine (système 2+),

- le numéro de l'ATE,
- la désignation commerciale de l'ETICS,
- le numéro de l'ETAG.

#### **4 Hypothèses selon lesquelles l'aptitude du produit à l'usage prévu a été évaluée favorablement**

##### 4.1 Fabrication

L'ATE est délivré pour l'ETICS sur la base de données/informations validées et déposées au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, ce dernier identifiant l'ETICS après évaluation et jugement. Des changements de l'ETICS lui-même ou dans le processus de fabrication de l'ETICS, qui rendraient incorrectes les données/informations déposées, doivent être notifiés au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, avant mise en place de ces changements. Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment décidera si de tels changements affectent l'ATE et, par conséquent, la validité du marquage CE sur la base de l'ATE et, le cas échéant, si une évaluation complémentaire ou un changement de l'ATE s'avérerait nécessaire.

##### 4.2 Mise en œuvre

###### 4.2.1 Généralités

Il est de la responsabilité du détenteur de l'ATE de garantir que les informations relatives à la conception et à la mise en œuvre de l'ETICS sont facilement accessibles aux personnes concernées. Ces informations peuvent se présenter sous forme de reproduction des parties concernées de l'Agrément Technique Européen. De plus, toutes les données de mise en œuvre doivent figurer clairement sur le conditionnement et/ou sur les fiches d'instruction jointes, en utilisant une ou plusieurs illustrations.

Dans tous les cas, l'utilisateur doit respecter les réglementations nationales, notamment en terme de feu et de résistance au vent.

Seuls les composants décrits au paragraphe 1.1 avec les caractéristiques indiquées au paragraphe 2 de cet ATE peuvent être utilisés pour cet ETICS.

Les exigences données par l'ETAG 004, chapitre 7, ainsi que les informations des paragraphes 4.2.2 et 4.2.3 doivent être prises en compte.

###### 4.2.2 Conception

- Pour coller les ETICS, la surface minimale d'encollage et la méthode de collage doivent respecter les caractéristiques de l'ETICS (voir § 2.2.8.1 de cet ATE) ainsi que les réglementations nationales.
- Pour fixer mécaniquement les ETICS, le choix et la densité des fixations doivent être déterminés compte tenu :
  - de l'action en dépression au vent et des réglementations nationales (prise en compte des coefficients de sécurité nationaux, règles de conception, ...),
  - de la résistance caractéristique des chevilles dans le support considéré (voir paramètres d'installation - profondeur d'ancrage effective, résistance caractéristique, ... - dans l'ATE de la cheville),
  - de la validité de l'ATE de la fixation,
  - de la sécurité d'utilisation de l'ETICS (cf. § 2.2.8.3) suivant le mode de fixation.

#### 4.2.4 Mise en œuvre

La reconnaissance et la préparation du support, ainsi que les généralités relatives à la mise en œuvre des ETICS doivent être effectuées conformément :

- au chapitre 7 de l'ETAG avec, pour la pose collée, élimination impérative de toute peinture existante, ainsi que de tout revêtement organique,
- aux réglementations nationales en vigueur.

Les particularités de mise en œuvre liées aux différents modes de fixation et à l'application du système d'enduit doivent être réalisées conformément aux prescriptions du titulaire de l'ATE. En particulier, il convient de respecter les quantités d'enduit à appliquer, la régularité d'épaisseur et les périodes de séchage entre couches.

## 5 Indications aux fabricants

### 5.1 Emballage, transport et stockage

L'emballage des composants doit permettre de protéger les produits de l'humidité pendant le transport et le stockage, à moins que d'autres mesures soient prévues à cet effet par le fabricant.

Les composants doivent être protégés de tout dommage.

Il est de la responsabilité des fabricants de s'assurer que ces dispositions sont facilement accessibles aux personnes concernées.

### 5.2 Utilisation, maintenance et réparation

Pour que l'ETICS conserve entièrement ses performances, le revêtement de finition doit être entretenu de manière normale.

La maintenance comprend au moins :

- la réparation des zones endommagées localement par suite d'accidents,
- l'entretien d'aspect à l'aide de produits adaptés et compatibles avec l'ETICS (si possible après lavage ou préparation ad hoc).

Les réparations nécessaires doivent être effectuées rapidement.

Il est important de pouvoir mener à bien les interventions de maintenance en utilisant au maximum des produits et des équipements facilement disponibles, sans qu'il y ait modification de l'aspect extérieur.




Il est de la responsabilité des fabricants de s'assurer que ces dispositions sont facilement accessibles aux personnes concernées.

**Le Directeur Technique**  
**C. BALOCHE**

Composants	Dénomination commerciale allemande	Dénomination commerciale française	Dénomination commerciale anglaise
<b>Produits de collage</b>	Sto-Baukleber	Sto-Mortier Colle B	Sto ADH-B
	StoLevell Uni		
	"Not available"	StoLevell S35	"Not available"
	Sto-Dispersionskleber	Sto-Colle Dispersion	Sto-Dispersion Adhesive
	StoPrefa Coll		
<b>Panneaux d'isolant</b>	Sto-Polystyrol Hartschaumplatte PS 15 SE	Sto-Panneaux Polystyrène PS 15 SE	Sto EPS Board
	Sto-Polystyrol Hartschaumplatte PS 15 SE Typ M	Sto-Panneaux Polystyrène PS 15 SE Type M	Sto EPS Board M
	Sto-FK 800	"Not available"	"Not available"
	Sto-GK 800	"Not available"	"Not available"
	Panneaux en PSE certifiés ACERMI et avec des caractéristiques minimales (cf. § 2.3.1)		
	Sto-Bossenplatte	Sto-Panneaux pour Bossage	Sto-Rustication Board
	"Not available"	Sto-Panneaux polystyrène cintré	"Not available"
<b>Profilés</b>	Sto-Halteleiste	Sto-Profil Intermediaire	Sto PVC Intermediaire Track
	Sto-Verbindungsleiste	Sto-Profil Raidisseur	Sto T Splines
	Sto-Aluminium-Halteleiste	"Not available"	"Not available"
	Sto-Aluminium-Verbindungsleiste	"Not available"	"Not available"
<b>Cheilles pour profilés</b>		<b>Sto-Tape Vis</b>	
Ejot SDF-K plus	Sto-Schraubdübel S VEZ 8	Ejot SDF-K plus	Sto-Screw Fixing VEZ 8
Ejot SDF-K plus U	Sto-Schraubdübel S LEZ 8	Ejot SDF-K plus U	Sto-Screw Fixing LEZ 8
Fischer TERMOZ WS 8 N	Sto-Schlagdübel S VEZ 8	Fischer TERMOZ WS 8 N	Sto-Hammer Fixing VEZ 8/60
Spit Hit M 6/5 32	Sto-Tape Vis	Spit Hit M 6/5 32	Sto-Tape Vis
Ejothem NK U	Sto-Schlagdübel S UEZ 8	Ejothem NK U	Sto-Hammer Fixing UEZ 8
Ejothem SDK-U	Sto-Schraubdübel S UEZ 8	Ejothem SDK-U	Sto-Screw Fixing UEZ 8
<b>ETICS StoTherm Classic 1</b>			<b>Annexe 1 (1/2)</b>
<b>Dénominations commerciales des composants</b>			à l'Agrément Technique Européen <b>ETA-03/0027</b>

Composants	Dénomination commerciale allemande	Dénomination commerciale française	Dénomination commerciale anglaise
<b>Chevilles pour panneaux d'isolant</b>		<b>Sto-Cheville Iso</b>	
Fischer TERMOZ 8 U, 8 UZ	Sto-Schraubdübel UEZ 8/60	Fischer TERMOZ 8 U, 8 UZ	Sto-Screw Dowel UEZ 8/60
Hilti XI-FV	Sto-Setzdübel BEZ	Hilti XI-FV	Sto-Setting Dowel BEZ
Hilti SX-FV	Sto-Bohrdübel UEZ	Hilti SX-FV	Sto-Drill Dowel UEZ
Fischer TERMOZ 8 N, 8 NZ	Sto-Schlagdübel VEZ 8/60	Fischer TERMOZ 8 N, 8 NZ	Sto-Hammer Dowel VEZ 8/60
Hilti SD- FV8	Sto-Schlagdübel UEZ-K 8/60	Hilti SD- FV8	Sto-Hammer Dowel UEZ 8/60
Ejotherm STR U, STR U 2G	Sto-Thermodübel UEZ 8/60	Ejotherm STR U, STR U 2G	Sto-Thermodowel UEZ 8/60
Spit ISO-60	Sto-Cheville Iso	Spit ISO-60	Sto-Cheville Iso
Ejotherm NTK U	Sto-Schlagdübel T UEZ 8/60	Ejotherm NTK U	Sto-Hammer Dowel T UEZ 8/60
Ejot H1 eco	Sto-Schlagdübel UEZ SK 8/60	Ejot H1 eco	Sto-Hammer Dowel UEZ SK 8/60
Ejot SDF-S plus 8 UB + Rosace TE	Ejot SDF-S plus 8 UB + Rosace TE	Ejot SDF-S plus 8 UB + Rosace TE	Ejot SDF-S plus 8 UB + Rosace TE
Sto-Ecotwist (TERMOZ SV II ecotwist)	Sto-Ecotwist (TERMOZ SV II ecotwist)	Sto-Ecotwist (TERMOZ SV II ecotwist)	Sto-Ecotwist (TERMOZ SV II ecotwist)
<b>Produit de base</b>	StoArmat Classic		
<b>Treillis</b>	Sto-Glasfasergewebe	Sto-Fibre de verre Standard	Sto-Glass Fibre Mesh
	Sto-Glasfasergewebe F	Sto-Fibre de verre F	"Not available"
	Sto-Panzergerewebe	Sto-Fibre de verre de Blindage	Sto-Amour Mesh
	Sto-Abschirmgerewebe AES	Sto-Fibre AES	Sto-Shield Mesh AES
	Sto-Bossengerewebe	Sto-Fibre de verre pour polystyrène à bossage	Sto-Rustication Mesh
<b>Revêtement de finition</b>	Stolit K, R, MP et Stolit Effect Stolit QS K, QS R et QS MP StoSilco K, R et MP StoSilco QS K, QS R et QS MP StoLotusan K et MP	Sto-Superlit StoNivellit + StoColor Silco Stolit Milano Stolit K1.5 + Stolit Milano Sto-Color Maxicryl	
	Sto-Klebe und Fugenmörtel + Sto-Flachverblender	Sto-Colle pour Briquette + Sto-Brique de parement	Sto-Adhesive and Joint Mortar + Sto-Brick Slips
<b>ETICS StoTherm Classic 1</b>			<b>Annexe 1 (2/2)</b> à l'Agrément Technique Européen <b>ETA-03/0027</b>
<b>Dénominations commerciales des composants</b>			

**Dimensions en millimètres**

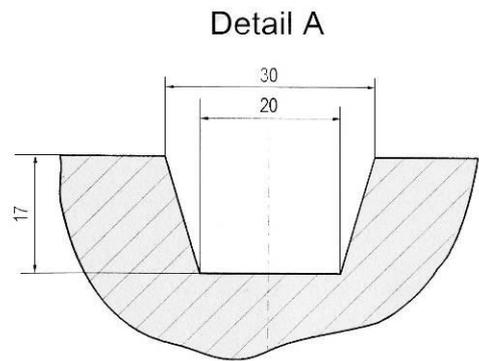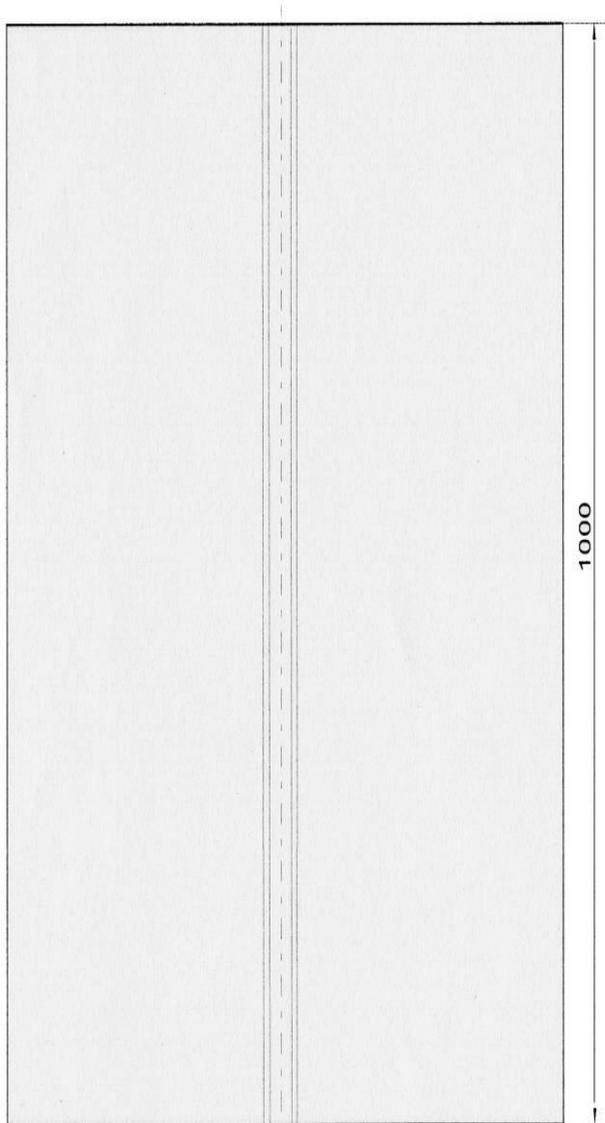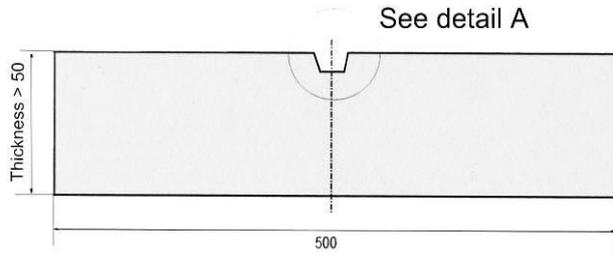




**ETICS StoTherm Classic 1**

**ETICS collés et ETICS fixés mécaniquement par chevilles -  
 Description des panneaux en PSE Sto-Panneaux pour  
 Bossage Type I**

**Annexe 2 (1/3)**

**à l'Agrément Technique  
 Européen  
 ETA-03/0027**

**Dimensions en millimètres**

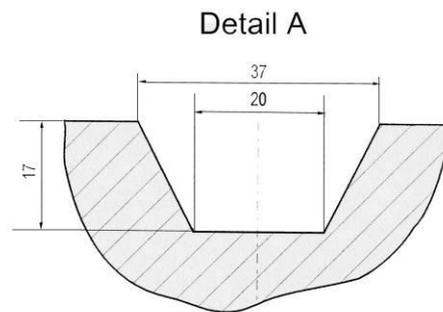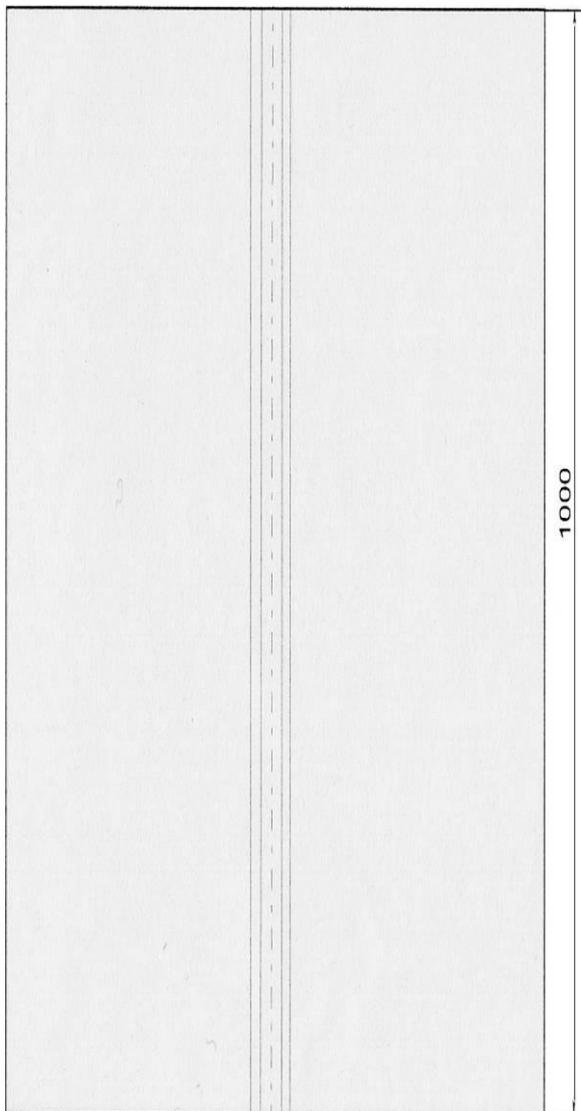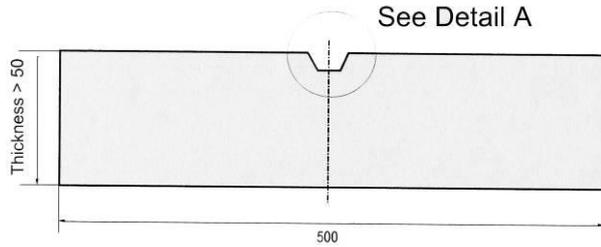




**ETICS StoTherm Classic 1**

**Annexe 2 (2/3)**

**ETICS collés et ETICS fixés mécaniquement par chevilles -  
 Description des panneaux en PSE Sto-Panneaux pour  
 Bossage Type II**

à l'Agrément Technique  
 Européen  
**ETA-03/0027**

**Dimensions en millimètres**

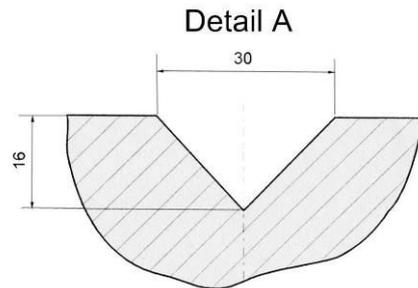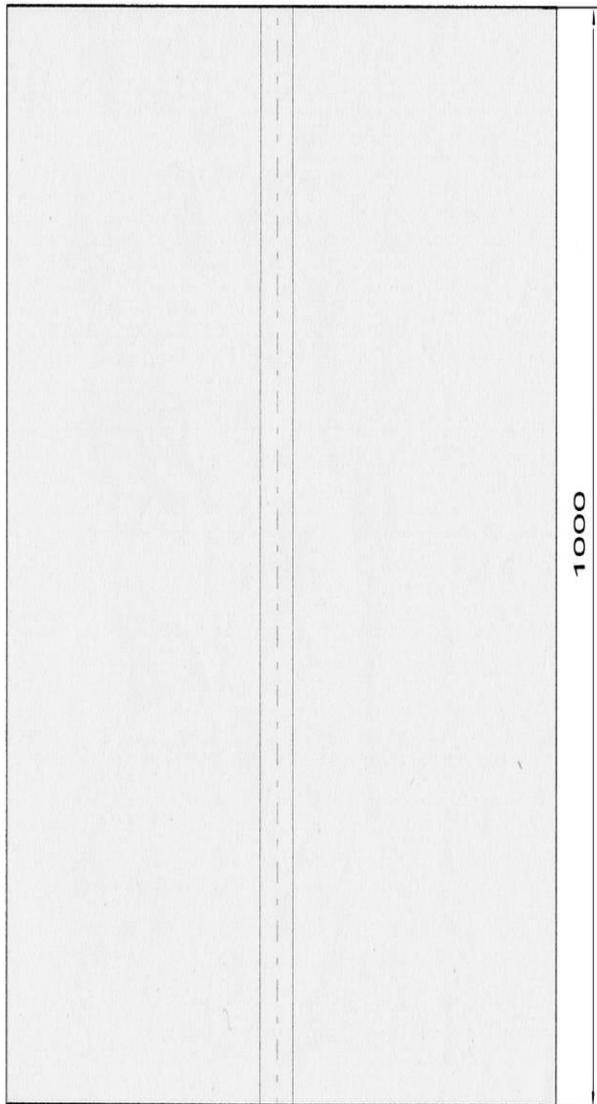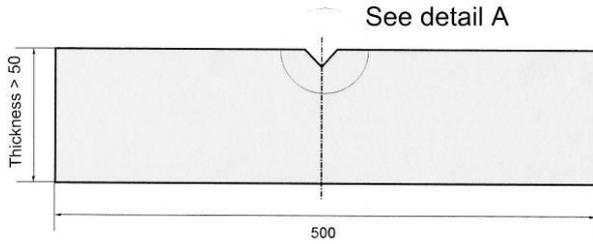



**ETICS StoTherm Classic 1**

**Annexe 2 (3/3)**

**ETICS collés et ETICS fixés mécaniquement par chevilles -  
 Description des panneaux en PSE Sto-Panneaux pour  
 Bossage Type III**



à l'Agrément Technique  
 Européen  
**ETA-03/0027**

**Dimensions en millimètres**

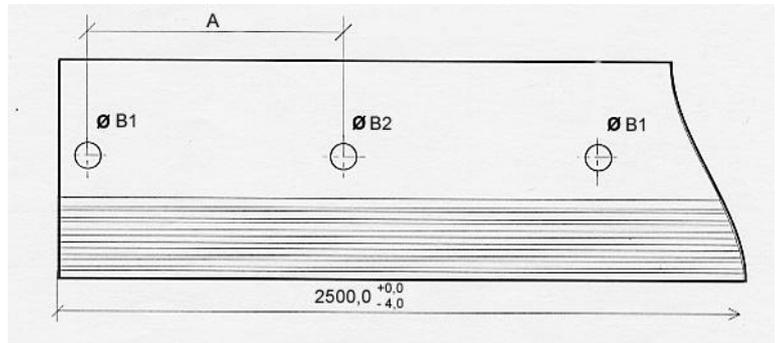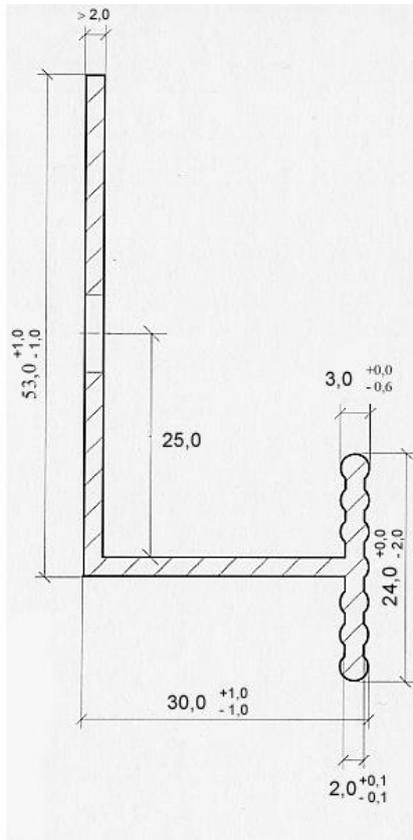

	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)
Marchés allemand et autrichien	75 ± 1	8.2	
Marché anglais	50 ± 1	4	8

**Profils de maintien horizontaux et verticaux**

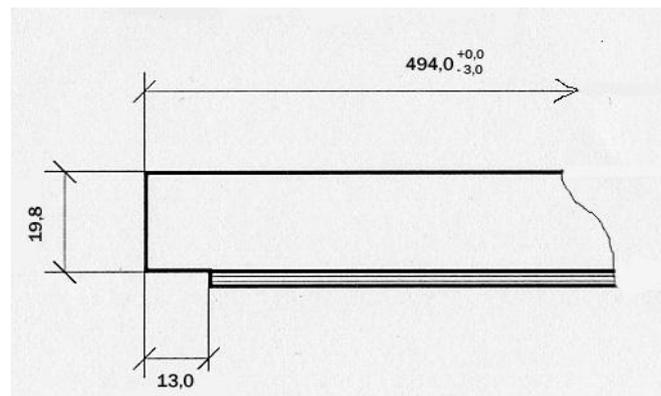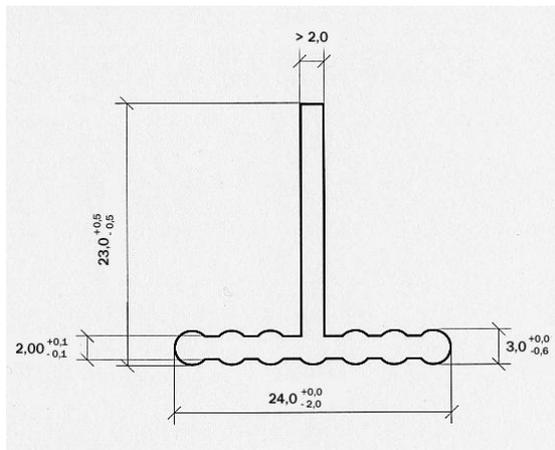

**Profils de jonction verticaux**

**ETICS StoTherm Classic 1**

**Annexe 3 (1/3)**



**Description des profils PVC horizontaux et verticaux (plus particulièrement pour marchés allemand, autrichien et anglais)**

à l'Agrément Technique Européen  
**ETA-03/0027**




## PROFILES EN ALUMINIUM

### Dimensions en millimètres

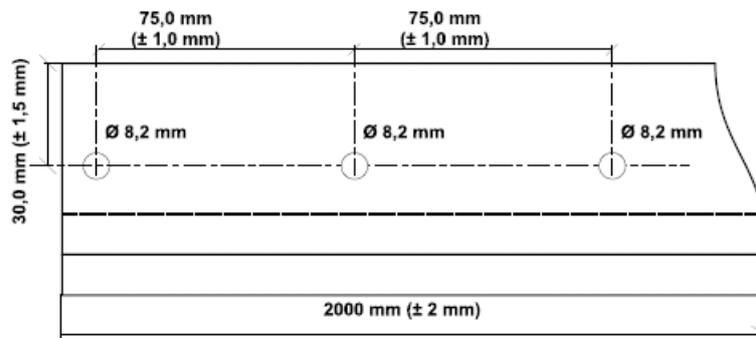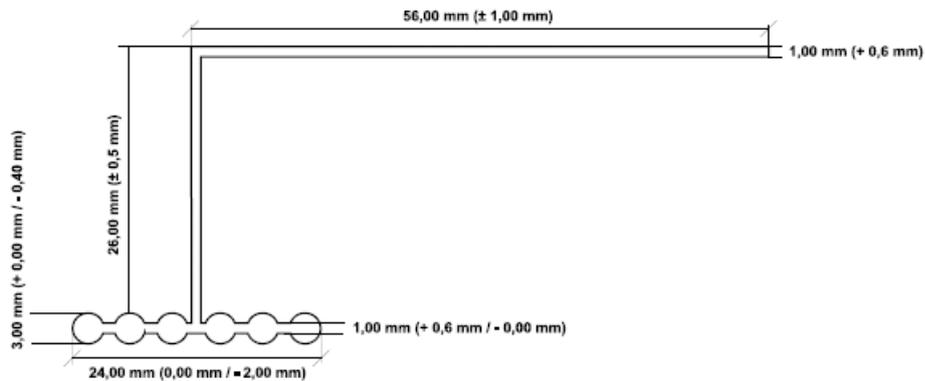

### Profils de fixation horizontaux et verticaux

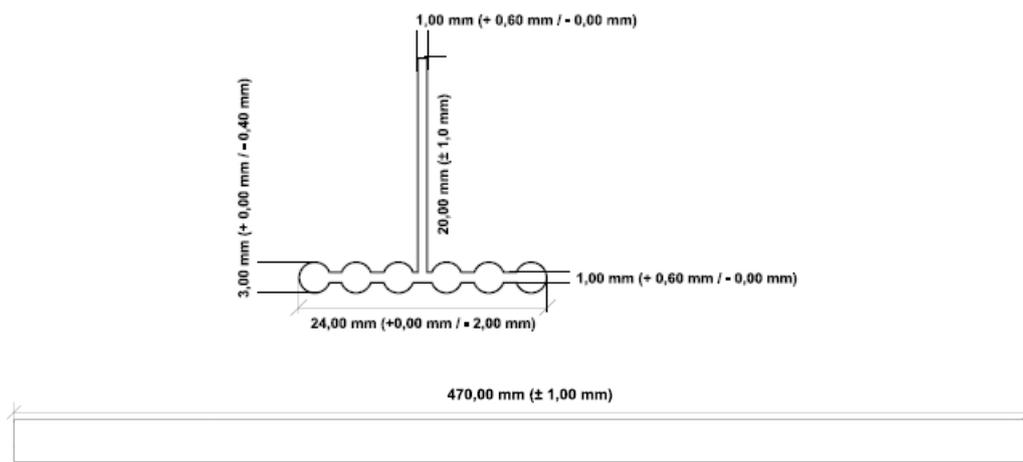

### Profils de jonction verticaux


ETICS StoTherm Classic 1

Annex 3 (3/3)


Description des profils horizontaux et verticaux (plus particulièrement pour le marché italien)

à l'Agrément  
Technique Européen  
ETA-03/0027


## Dimensions en millimètres

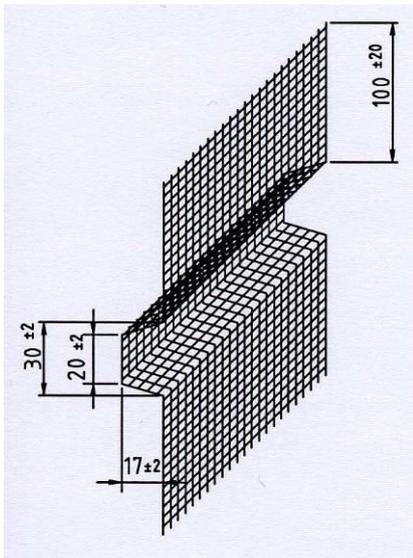

TYPE I

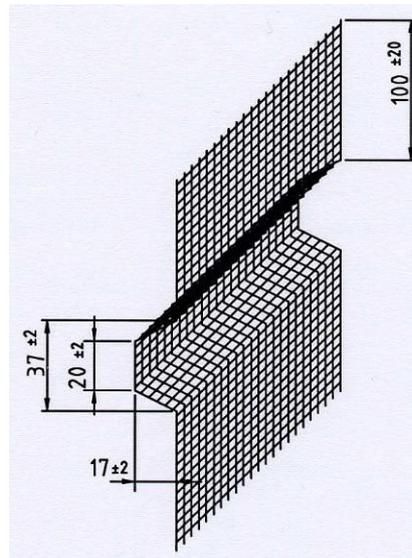

TYPE II

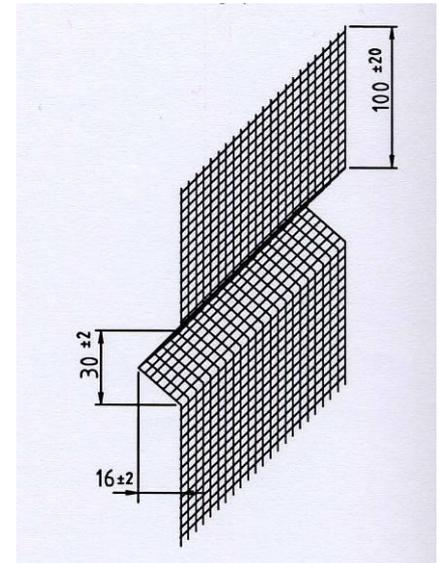

TYPE III

Longueur : 2.0 m

ETICS StoTherm Classic 1

Description des Sto-Fibre de Verre pour Polystyrène à  
Bossage

Annexe 4 (1/1)

à l'Agrément  
Technique Européen  
ETA-03/0027